


■タイトル

冷却水切り替え表示

■概要

当該設備では、製品Aと製品Bの切り替え生産を行なっている。切り替え頻度は2回/年位と少ない。切替を忘れてしまったり、切替の方法を間違えたりすると有害ガスの発生の危険性があり、これを防止するためにMM化を行った。

改善前

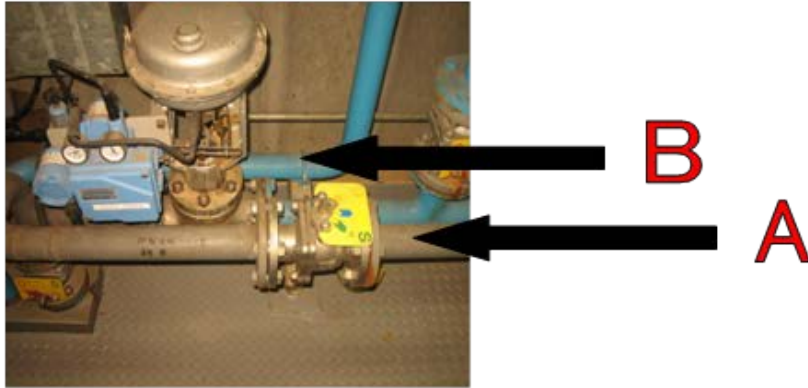

改善後

